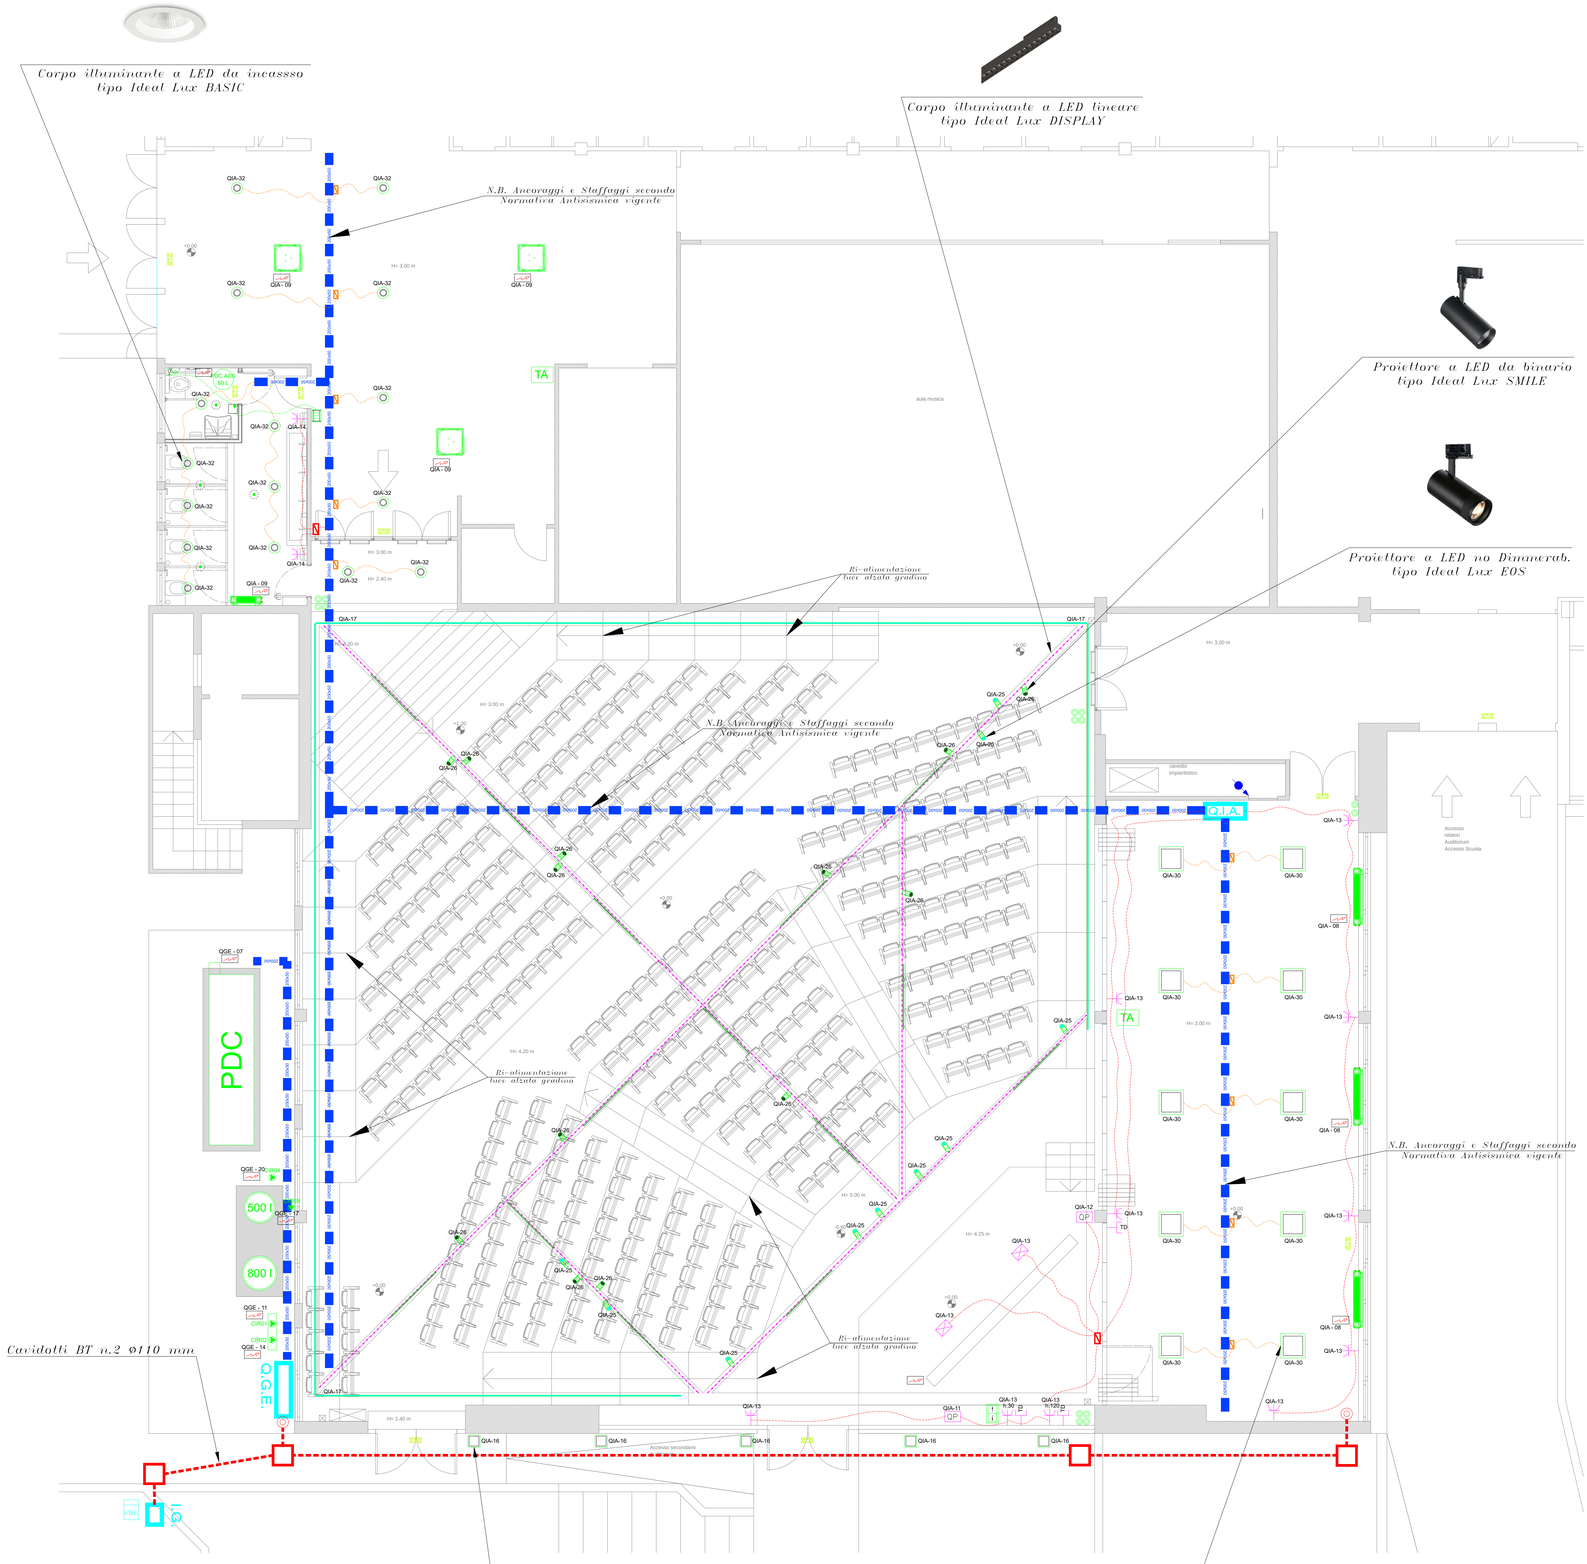

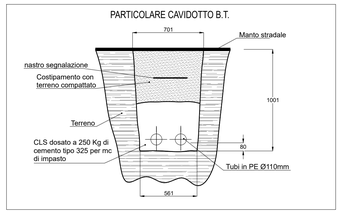

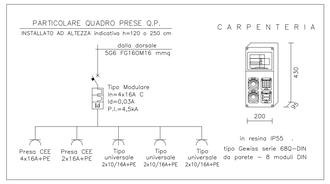

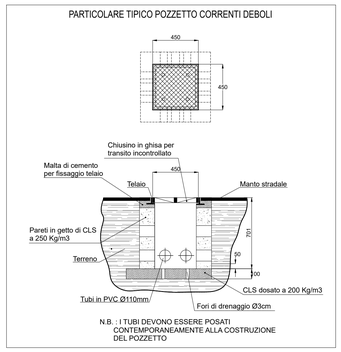

Torretta Incassata entro Pavimento (FM+TD)



LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE
	CONTATORE DI ENERGIA
	INTERRUTTORE DI COMANDO
	PULSANTE DI COMANDO
TA	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
	PRESA UNIVERSALE 2P+T 16A P30
TD	PRESA TRASMISSIONE DATI FONIA RJ45 Cat.6
QP	QUADRETTO PRESE CEE E CIVILI (vedi particolare)
	TORRETTA INCASSA A PAVIMENTO FM+TD/TP
	ALIMENTAZIONE GENERICA
	COMANDO ALIMENTAZIONE TELO PROIETTORE
	RILEVATORE DI PRESENZA COMANDO
	PULSANTE A TIRANTE CHIAMATA BAGNO
	PULSANTE ANNULLAMENTO CHIAMATA BAGNO
	LAMPADA DI SEGNALAZIONE CHIAMATA BAGNO
	CORPO ILLUMINANTE LED RETTANGOLARE A PARETE DA ESTERNO, 9W, 770lm, IP65
	CORPO ILLUMINANTE PANNELLO LED A INCASSO, 32w, 3060lm, IP40
	CORPO ILLUMINANTE LED DA INCASSO A SOFFITTO, 15W, 1500lm, IP44
	CORPO ILLUMINANTE PROIETTORE A LED DA BINARIO, 30W, 3480lm, IP20
	CORPO ILLUMINANTE LINEARE A LED DA BINARIO, 40W, 4300lm, IP20
	CORPO ILLUMINANTE PROIETTORE A LED DA BINARIO NO DIMMERAB., 25W, 2720lm, IP20
	CORPO ILLUMINANTE DA SEMI=INCASSO PER STRISCIA LED, 18W al mt
	BINARIO A SOSPENSIONE
	CORPO ILLUMINANTE LED A PLAFONE, 33W, 4004 lm, IP66
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA TIPO THORN SAM 20M SELFTEST, 4,8W, 269lm, IP65
	POZZETTO INTERRATO min. 45x45
	CAVIDOTTI ELETTRICI BASSA TENSIONE
50x50	PASSERELLA PORTA CAVI (dimensioni indicate)

Tutte le apparecchiature elettriche che necessitano di opportuna manutenzione siano corredate di accessori idonei al sezionamento elettrico nelle vicinanze delle stesse

Tutte la apparecchiature elettriche indicate dovranno essere confermate in loco, in base agli imprevisti edili e/o di arredo

Tutte le condutture elettriche aventi tensioni di funzionamento differenti siano posate mediante opportuna segregazione

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ALTEZZE SECONDO D.M. 236/89 art.8.1.5
Apparecchi di comando (es. interruttore) tra 60 e 140 cm
Campanelli e pulsanti comando tra 40 e 140 cm
Pulsanti bottoniera ascensori tra 110 e 140 cm
Prese di corrente tra 45 e 115 cm
Citofoni tra 110 e 130 cm
Telefoni (parte più alta) tra 100 e 140 cm

N.B.: Verificare in fase installativa l'eventuale necessità di accessori EI/REI in funzione delle compartimentazioni indicate

In generale tutti gli impianti siano realizzati "sotto traccia". Gli impianti eventuali a vista siano realizzati con tubazioni plastiche con grado minimo IP40 e/o passerelle metalliche. L'ancoraggio di ogni apparecchiatura/accessorio sia conforme alle modalità antisismiche

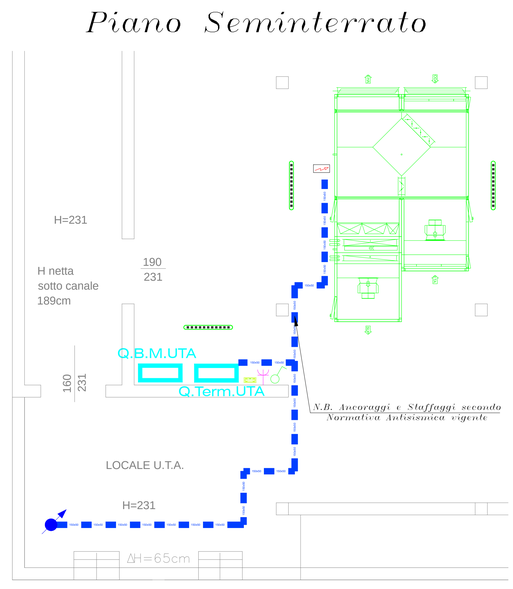

Città di Seregno

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse umane

Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 Rigenerazione urbana 2021

CUP B23B18000030001

AFFIDAMENTO CIG: ZD13B32919

Committente:
Comune di Seregno (MB) - Piazza Martiri della Libertà, 1- 20831 Seregno (MB)

Oggetto

Grafico	Scala
Impianto Elettrico e Similari - Distribuzione Planimetrica Illuminazione e Forza Motrice Piano Terra e P.1	1:100

TAV. N°

E01

Revisioni

Copie n°	Rev. n°	Descrizione	Data	Ver	App
1	0	Progetto Esecutivo	28/04/2023	LC	CB
1	1	Progetto Esecutivo - Post Validazione	21/07/2023	LC	CB
1	2	Progetto Esecutivo - Post Validazione	06/09/2023	LC	CB

I Progettisti ing. Costante Bonacina	il Direttore Tecnico	il Direttore dei lavori ing. Costante Bonacina
il Coord. della Sicurezza ing. Costante Bonacina	il Committente Comune di Seregno	il Costruttore

data apertura Commessa	01/2023	progetto repertorio n°	0333 AUDITORIUM SEREGNO
RdC ing. Costante Bonacina		file 1549 AUD SRG IMP ELE PL.dwg	

ARPOSTUDIO s.r.l. - via Lorgnetto 78, 24129 Bergamo Pl. 04229480167 + 390354373431 info@arpostudio.it www.arpostudio.it

ISO 9001